

Montāžas rokasgrāmata

Tips: HomEvap Humidifier mitrinātājs



TURIET KOPĀ AR IEKĀRTU

Šo iekārtu drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai apmācība par iekārtas drošu lietošanu, un tās apzinās ar iekārtas lietošanu saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar izstrādājumu. Lietotāja veicamo tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Izcelsmes valsts: NL

Satura rādītājs

1	Drošības noteikumi	1
1.1	Veiktie drošības pasākumi	1
1.2	Risku simboli	1
2	Piegāde	2
2.1	Piegādes komplektācija	2
3	Darbība	3
3.1	Darbības princips	3
3.2	Drošība	3
4	Lietošana	4
4.1	Sastāvdaļu apraksts	4
5	Tehniskās specifikācijas	5
5.1	Specifikācijas	5
5.2	Ilustrācijas	5
5.3	Izvērsts skatījums	6
6	Uzstādīšana	7
6.1	Darbības secība	7
6.2	Uzsākšanas secība	8
6.3	Montāžas rasējuma shēma	
7	Kļūdas	9
8	Apkope	10
8.1	Kārtridža nomaiņas kārtība	10
9	Saslēguma shēma	11
10	Apkope	12
10.1	Servisa produkti	13
11	Garantijas nosacījumi	14
12	Atbildība	15

© 2019 Homevap B.V.1.07

Visas tiesības aizsargātas.

Informācija attiecas uz standarta izstrādājumu. Tāpēc HomEvap BV nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas izriet no izstrādājuma specifikācijām, kuras atšķiras no standarta dizaina. Pieejamā informācija ir apkopota pēc iespējas rūpīgāk, bet HomEvap BV nav atbildīgs par jebkādam kļūdām informācijā vai no tā izrietošajām sekām. HomEvap BV nav atbildīgs par kaitējumu kas izriet no trešo pušu veiktā darba. Dokumentā var tikt veiktas izmaiņas.

1. sadaļa – Drošības noteikumi

HomEvap B.V. neuzņemas atbildību par kaitējumu vai miesas bojājumiem, ko izraisa (stingra) drošības ievērošanu un instrukciju neievērošana vai bezrūpīga attieksme mitrinātāja montāžas un/vai lietošanas laikā.

Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot personām (tai skaitā bērniem), kurām ir fiziski, maņu vai garīgi traucējumi, kurām nav pieredzes vai zināšanu, izņemot, ja par to drošību atbildīgās personas nodrošina tām uzraudzību vai apmācību par izstrādājuma izmantošanu.

1.1 Veiktie drošības pasākumi

- Mitrinātājs ir veidots tā, lai normālas lietošanas, neveicot specifiskas darbības, laikā nebūtu iespējams saskarties ar kustībā vai zem sprieguma esošām detaļām.
- Mitrinātājs atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām attiecībā uz mājsaimniecības lietošanai paredzētās II aizsardzības kategorijas elektroiekārtām.

Ir jāņem vērā šādi drošības pasākumi:

- Pirms sākt darbu, vienmēr izslēdziet izstrādājumu, atvienojot strāvas vadu no elektrības rozetes un noslēdzot ūdens padevi.
- Izmantojiet atbilstošus/piemērotus instrumentus.
- Vienmēr jāizvairās no iekārtas uzstādīšanas virs atklātām elektroinstalācijām, piemēram, elektrosadales skapjiem, rozetēm, utml. Ja tas nav iespējams, jāveic pasākumi, lai izvairītos no kaitējuma un/vai bīstamām situācijām, kas rodas ūdens noplūdes rezultātā.
- Mitrinātājs jāuzstāda saskaņā ar valstī spēkā esošajiem pieslēguma noteikumiem.
- Ja galvenais strāvas vads ir bojāts, tā nomaina jāveic autorizētām personām.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai tiem mērķiem, kuriem tas ir paredzēts saskaņā ar 11. sadaļā "Garantijas nosacījumi" un 12. sadaļā "Atbildība" noteikto, un ievērojiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās montāžas instrukcijas. Trešās puses uzņemas visus riskus un atbildību par jebkādiem iekārtas pieslēguma regulēšanas darbiem.

1.2 Riska simboli

Uz mitrinātāja ir attēloti šādi atpazīstami un skaidri saprotami risku simboli, kas kalpo par brīdinājumu:



Šis simbols brīdina jūs par saskarsmi ar un elektrības sprieguma vai ūdens saskarsmes



AUGSTS SPRIEGUMS

Zem apakšējā pārsega esošās detaļas atrodas zem sprieguma, ja iekārta ir pieslēgta strāvai. Lietošanas laikā jāievēro piesardzība. Pirms demontēt/ņņemt pārsegu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!



BRĪDINĀJUMS

Šis simbols brīdina jūs par elektrisko apdraudējumu. Lietošanas laikā jāievēro piesardzība.

2. sadaļa - Piegāde

Pārbaudiet iepakojumu saņemšanas brīdī un pirms atvēršanas, vai nav redzami bojājumi. Par bojājumiem jāziņo HomEvap rakstiski 48 stundu laikā pēc piegādes.

2.1 Piegādes komplektācija

Mitrinātājs sastāv no:

EPP korpusa, uz kura uzstādīti 2 apaļi savienojumi ar R200 mm.
HomEvap korpuss vai uz tā ir uzstādītas šādas sastāvdaļas:

- Viens stikla šķiedras (1) absorbējošās matricas kārtiņš ar LegioSafe ūdens filtru
- Viens (1) PTC elektriskais sildelements
- Viens (1) vads ar pieslēguma adapteri SHC80 sensoram (L=1m)
- Viena (1) ūdens padeves šļauka, melna (L=1m; Ø=4mm; adapters 3/4" ārējs)
- Viens (1) vads ar savienojumu strāvas kontaktdakšas vadam (L=1m)
- Viens (1) 16 mm ūdens izvads (L=500mm)



Atsevišķi tiek piegādāts:

- Viens (1) kombinētais mitruma-temperatūras sensors (SHC80)



- Viens (1) vads ar savienojumu strāvas kontaktdakšas vadam (230VAC; L=1m)



- Mitruma kontrolieris



Iekārta ir paredzēta sausa gaisa mitrināšanai, kas tiek izvadīts caur samitrinātu līdzekli energoefektīvā, klusā un drošā veidā. Adiabātiskais mitrināšanas process notiek pašā mitrinātājā un palielina mitrumu gaisā, kas tiek padots telpā/mājā.

3.1 Darbības princips

Mitrinātājs ir jāizvieto gaisa padeves vadā aiz siltuma rekuperācijas ventilācijas (HRV) iekārtas. Ja āra gaisa mitruma saturs kļūst pārāk zems, mitrinātājs sāk darboties. Darbības process ir šāds: HRV iekārta uzsilda ienākošo gaisu ar siltummaiņa palīdzību, kā rezultātā krītas relatīvā mitruma līmenis, tad šis sausais, siltais gaiss iziet cauri HomEvap, kas palielina mitrumu, sasniedzot uzdoto vērtību uz ūdens iztvaikošanas pamata, kas ir droša un kondensāciju neizraisoša metode.

Tomēr gaiss atdziest saskaņā ar Moljēra diagrammas entalpijas līniju. Iebūvētais PTC gaisa sildītājs uzsilda gaisu tikai, ja temperatūra aiz mitrinātāja ir zemāka par 17°C. Maksimālā jauda ir 3kg/h. Programmatūra precīzi kontrolē izmantoto ūdens daudzumu, nodrošinot ekonomisko ūdens patēriņu.

3.2 Drošība

Ūdens ir pasargāts no leģionellas baktērijām, pateicoties iebūvētam, patentētam, leģionellas likvidējošam LegioSafe ūdens filtram un sadalītājam.

Padeves ūdens vispirms iziet caur LegioSafe, pirms samitrināt matricu. Tā rezultātā mājas vai ēkas iedzīvotājus nekas neapdraud. Tiek izmantots tikai tīrs un svaigs ūdens. Netiek veikta otrreizēja ūdens pārstrāde. Matrica ir absolūti sausa, ja nav pieprasījuma pēc dzesēšanas/mitrināšanas.

Komplektācijā iekļautais SHC80 gaisa vada sensors arī nosaka relatīvo mitrumu un temperatūru gaisa vadā aiz mitrinātāja. Šāda pozīcija garantē maksimālu efektivitāti un drošu ekspluatāciju, pasargā no kondensāta veidošanās gaisa vados normālos iekārtas lietošanas apstākļos.

Iebūvētajam PTC gaisa sildītājam ir vairākas drošības ierīces:

1. Mehāniska drošības ierīce, kas nodrošina, ka gaisa sildītājs nepatērē vairāk jaudas, pārsniedzot maksimālo temperatūru 85°C.
2. Papildu temperatūras sensors mitrinātājā, kas izslēdz gaisa sildītāju, ja temperatūra ir pārāk augsta.

Mitrinātāju var izmantot uz jebkura veida HRV iekārtas, ja nenotiek mitruma apmaiņa starp padeves un atgriezes gaisu.

4.1 Sastāvdaļu apraksts

Mitrinātāja galvenās sastāvdaļas ir:

Korpuss

Mitrinātāja korpuss ir veidots no EPP (ekspandēta propilēna). Šī materiāla priekšrocības ir tā mazais svars, labās hermētiskuma īpašības un otrreizējās pārstrādes iespējamība. Korpuss sastāv no augšējās un apakšējās daļas, kas ir sastiprinātas savā starpā ar diviem montāžas gredzeniem.

Apakšā atrodas nodalījums, kur ir izvietots ūdens vārsts, vadības panelis un transformators. Tos aizsargā EPP pārsegs, uz kura attēloti drošības simboli.

Kreisajā un labajā pusē atrodas gaisa vada pieslēgumu vietas, ar iekšējo diametru 200mm un ārējo - 250mm.

Iekšējā konstrukcija

Iekšējā konstrukcija ir izveidota, lai nodrošinātu optimālu gaisa plūsmu, kas tiek mitrināta drošā veidā. Tā sastāv no kārtidža, kurā ir ievietots un nostiprināts leģionellas baktērijas attīrošs filtrs, LegioSafe un matrica. Padotais ūdens tiek izvadīts caur filtram, un pēc tam filtrētais ūdens samitrina matricu. Padotais gais iziet cauri matricai un samitrinās, saskaroties ar mitro virsmu. Liekais ūdens tiek novadīts. PTC gaisa sildītājs uzsilda padoto gaisu, ja tā rādītāji nokrītas zem uzdotās vērtības.

Mitruma un temperatūras sensors (SHC80)

SHC80 gaisa vada sensors arī izmēra relatīvo mitrumu un temperatūru gaisa vadā aiz mitrinātāja. Šāds izvietojums nodrošina maksimālu gaisa vadu veiktspēju un kondensāta novēršanu normālos iekārtas lietošanas apstākļos.

Vadība

Mitrinātājs tiek kontrolēts ar (bezvadu) vadības paneļa palīdzību.

Šis vadības panelis, kas darbojas uz bateriju (4xAAA) pamata, ir savienots ar mitrinātāju. Skatīt atsevišķo Kontroliera rokasgrāmatu.

Darbība

Tikko kā vadības panelī iestrādātais mitruma sensors nosaka, ka mitrums ir zemāks nekā uzdotā vērtība, tas aktivizē mitrinātāju. Programmatūra ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu optimālu rezultātu un minimālu ūdens patēriņu, savienojot tās ar zemākajām elektroenerģijas izmaksām.

Drošība

Vadības panelis ir aprīkots ar leģionellas baktēriju skalošanas programmu, tāpat arī vadības panelī ir iebūvētas citas drošības ierīces un indikācijas funkcijas.

Vadības PCB signalizējošās lampiņas atrodas mitrinātāja apakšējā daļā.

Nepieciešamās atskaites tiek pārraidītas uz displeju.


5. sadaļa – Tehniskās specifikācijas

5.1 Specifikācijas


Apraksts	
Izmēri LxBxH	258 x 344 x 335 mm
Mitrināšanas jauda	0-4 litri
Elektrības patēriņš	20 VA/800VA
Maksimālais ūdens patēriņš	5 litri stundā
Ūdens padeves pieslēgums	¾ iekšējā vītne ar pieslēgumu pie 4mm
Ūdens novadišanas pieslēgums	16 mm šļūtenes blīvslēgs 50cm
Maksimālais gaisa tilpums	600 m3/u
Gaisa vada pieslēgums	Standard r200

5.2 Ilustrācijas


Augšpuse

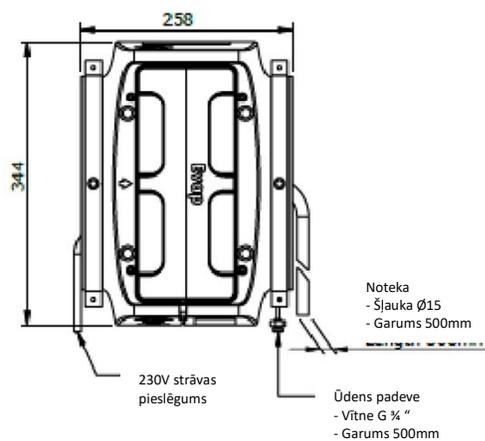


Priekšpuse

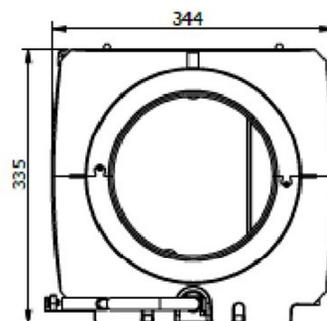


Sāni

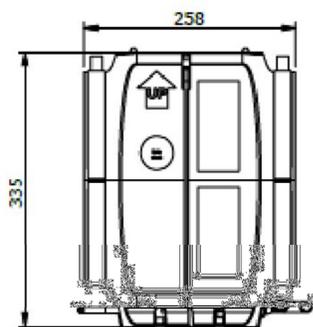


Aizmugure

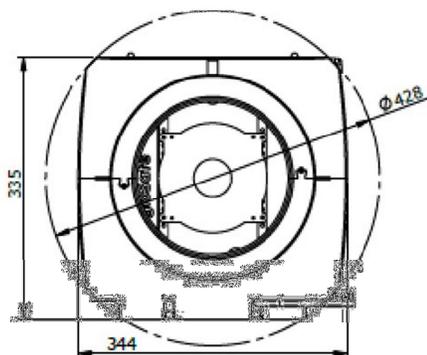

Apakšpuse

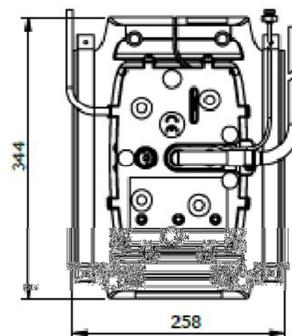


5.3 Izvērstais skats

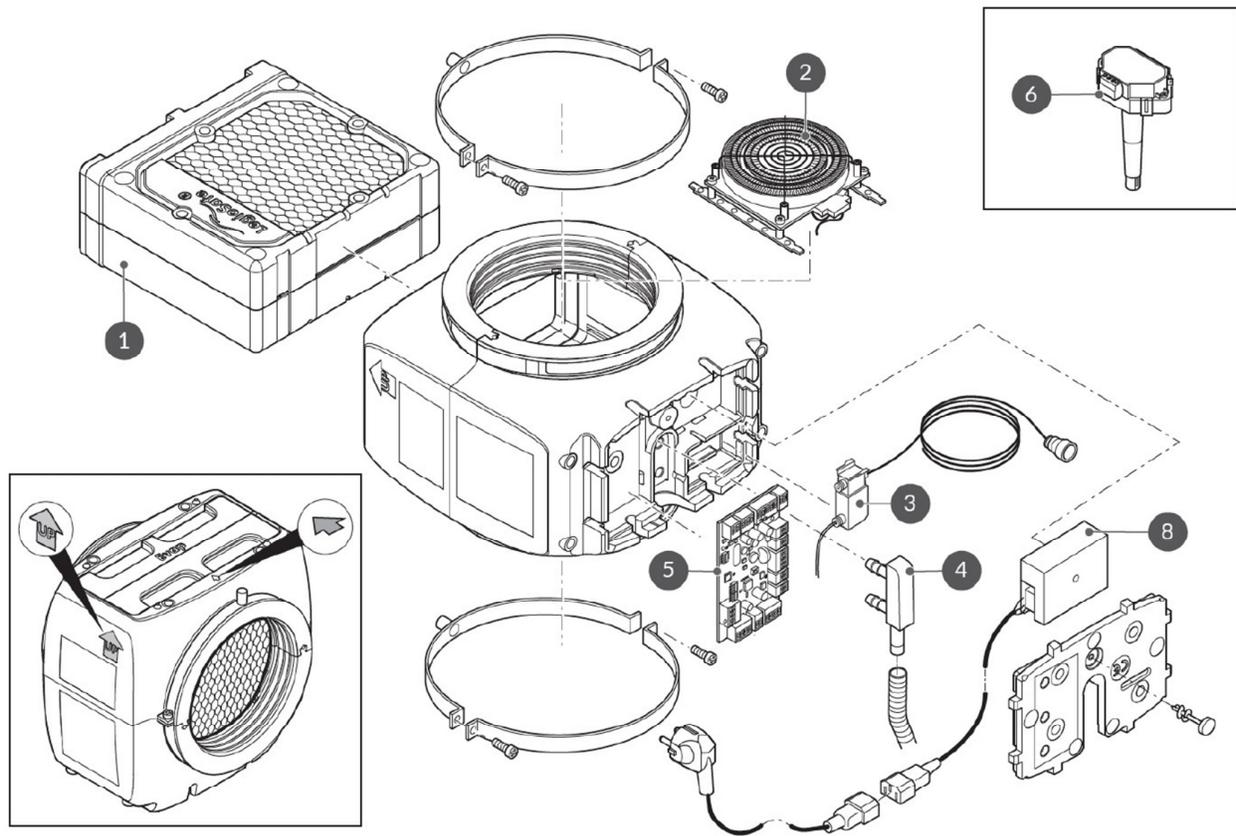

6.1 Darbības secība

1. Izvēlieties tādu mitrinātāja izvietošanu gaisa padeves vadā pēc iespējas tuvāk HRV iekārtai. Minimālais attālums aiz līkuma ir 150 mm.
2. Ir svarīgi, lai montāžas laikā būtu pietiekami daudz brīvas vietas, lai iekārtu varētu pagriezt servisa veikšanas– matricas kasetes nomainīšanas laikā. Jānodrošina vismaz 200mm attālums no griestiem.

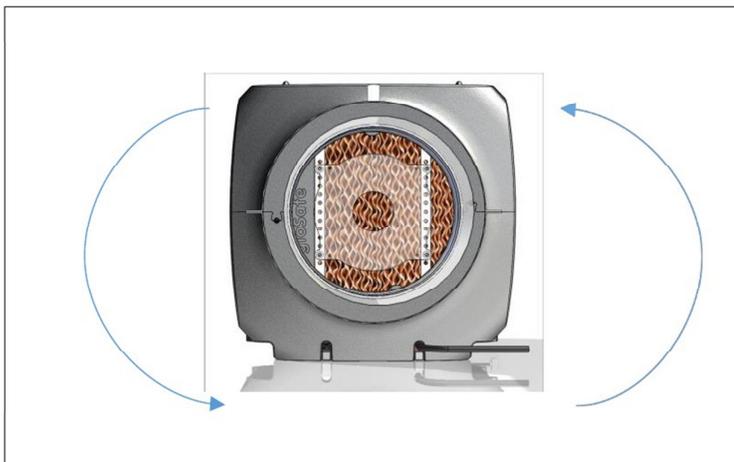

PIEZĪME! Iekārtai jābūt līdzīgi uzstādītai visos virzienos.

3. No apakšas jānodrošina vismaz 100 milimetri brīvas platības.
4. Mitrinātājs ir jāuzstāda horizontāli starp gaisa vadiem vai gaisa šļaukām. Iekārtai ir jābūt novietotai līdzīgi, lai nodrošinātu pienācīgu ūdens novadīšanu.
5. Iekārtas uzstādīšanai izmantojiet skavas ar M8 vītnes pieslēgumu.
6. Pievienojiet melno 4mm šļauku ar 3/4" adapteri pie ūdens padeves vada, 3/4" veļas mašīnas krānu ar pretvārstu.
7. Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir no 1,5 bar līdz maksimums 3,5 bar.
8. Mitrinātājs ir aprīkots ar 16 mm notekcauruli, kuras garumam jābūt 50 cm.



PIEZĪME! Notekcaurulei jābūt pieslēgtai pie kanalizācijas, bez spiediena un ar pietiekamu kritumu! Caurulē nedrīkst palikt ūdens!

9. Maksimālais ūdens patēriņš ir 1l/min, ja ir saplīsusi caurule vai bojāts ūdens padeves vārsts, normālais patēriņš ir maks. 2l/stundā. Minimālais notekas diametrs ir 25 milimetri.
10. Mitruma un temperatūras sensors (SHC80) ir jāuzstāda pēc iespējas tuvāk ēkai/telpām, aiz gaisa vadā uzstādītās iekārtas, maksimālais attālums ir 100 cm.



PIEZĪME! Sensors(-i) nedrīkst būt bojāts vai samirkts!

6.2 Uzsākšanas secība

Uzmanīgi sekojiet šīm norādēm.

11. Atveriet ūdens padeves krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves vadā un novadīšanas sistēmā nav noplūdes.

12. Iedarbiniet iekārtu, ievietojot kontaktdakšu rozetē.

Iekārtas apakšā iedegsies ZAĻĀ LED lampiņa, bet ORANŽĀ servisa LED lampiņa sāks mirgot ar 5 sekunžu intervālu.

Tas norāda, ka DARBOJAS TESTA CIKLS.

Testa cikla laikā, kas ilgst aptuveni 3 minūtes, ORANŽĀ servisa LED lampiņa mirgo.

Darbības: vārsts atvērsies uz 90 sekundēm, būs dzirdams ūdens troksnis, skalojot LegioSafe filtru un līdzekli, tad uz 50 sekundēm ieslēgsies sildītājs.

13. NOGAIDIET, LĪDZ ORANŽĀ LED lampiņa pārstās mirgot un pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas sistēmā vai korpusā nav kādas noplūdes.

14. Mitrinātājs ir gatavs lietošanai.

15. Atveriet vadības paneļa iepakojumu**






16. Iestatiet uzdotās vērtības – lūdzam skatīt kontroliera funkcijas kontroliera izvēlnē.

17. Vēlreiz pēc 1 stundas pārbaudiet, vai novadīšanas sistēma pareizi darbojas.

18. Mitrinātājs ir gatavs automātiskai darbībai.

****. PIEZĪME** Tālvadības pults jau ir iepriekš savienota ar HomEvap iekārtu. Ja iestatīšanas darbību laikā kontrolieris tiek aktivizēts, piespiežot pogu, tā rezultātā savienojums var tikt pārtraukts. **AIZLIEGTS PIESKARTIES KONTROLIERIM TESTA CIKLA laikā.**

6.3 Montāžas pārskats:

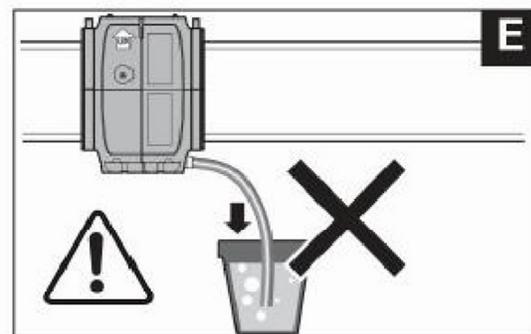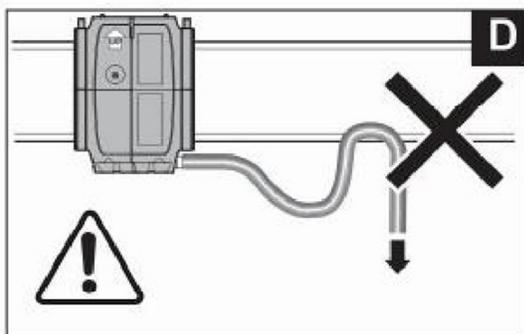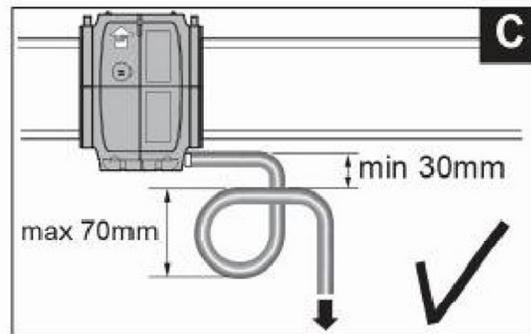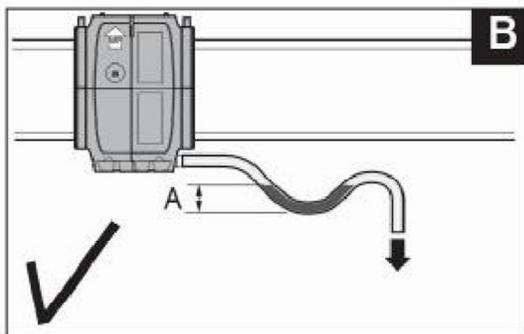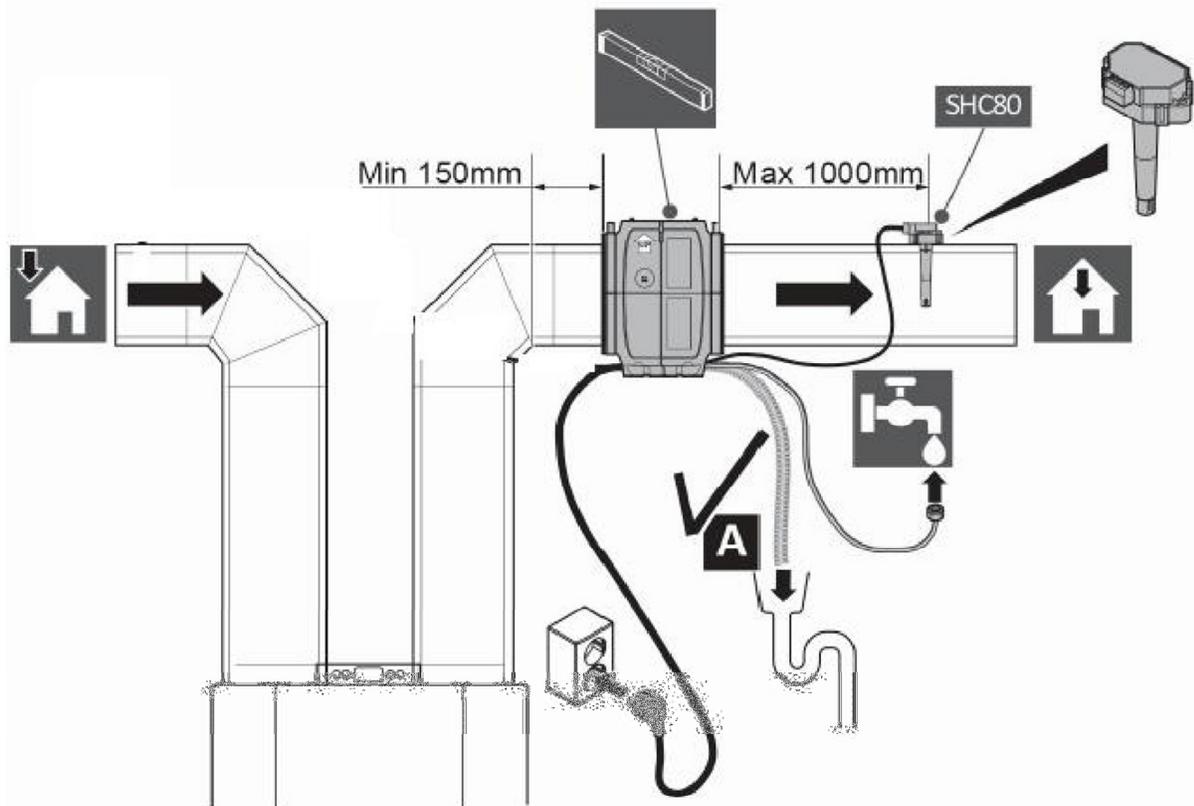

7. sadaļa – Kļūdas

Ja iekārtas vadības sistēma konstatē kļūdu, tas tiek attēlots iekārtas apakšējā daļā ar LED trauksmes simbola palīdzību (zvaniņš). Lai atiestatītu trauksmi, iekārta ir uz īsu brīdi jāatvieno no strāvas padeves, atvienojot kontaktdakšu no rozetes un tad atkal ievietojot rozetē pēc 10 sekundēm.

Tabulā ir attēloti dažādi trauksmes cēloņi un to novēršanas vai kontroles darbības.

Trauksmes LED	Displeja teksts	Nozīme	Darbība
Trauksmes LED deg	<i>M OFF</i>	Galvenais kontakts pārtraukts, ierīce izslēdzas	Atjaunojiet galveno kontaktu, skatīt saslēguma shēmu
Trauksmes LED mirgo 3 reizes	<i>SENSUP</i>	Kontakts ar SHC80 sensoru pārtraukts	Pārbaudiet SHC80 kabeļu saslēgumu un salabot, ja nepieciešams, pārbaudīt, vai lampiņa uz SCH80 sensora regulāri mirgo, pretējā gadījumā nomainīt bojāto sensoru.
Trauksmes LED mirgo 5 reizes	<i>OUTDEF</i>	T3 sensors – āra gaisa - bojāts	Pārbaudiet kabeļu saslēguma defektus vai nodilumu, šaubu gadījumā nomainiet. Testēšanu var veikt, turot sensoru 8°C vai aukstākā ūdenī vai gaisā; Evap jāieslēdzas, jo atveras ūdens vārsts.
Trauksmes LED mirgo 9 reizes	<i>WATER</i>	RH gaisa vadā nepalielinās	Pārbaudiet, vai ir atvērts ūdens krāns. <ul style="list-style-type: none"> • Ja krāns ir atvērts un ir pieprasījums (āra gaisa temperatūra zem 12°C), atvienojiet melno šļauku, kas atrodas virs savienojuma, un iedarbiniet ūdens vārstu, izslēdzot un atkal ieslēdzot spriegumu; ūdenim būtu jātek no šļaukas; ja vārsts nereaģē, nomainiet to. <p>Ja vārsts darbojas un matricas materiāls nesamirkst pēc pārslēgšanas, LegioSafe filtrs ir nosprostots un ir jānomaina. Pasūtiet izstrādājumu ar kodu 351025 pie sava izplatītāja.</p>
Trauksmes LED mirgo 15 reizes	<i>HEATER</i>	Sildīšanas kļūme	Pārbaudiet gaisa temperatūru aiz mitrinātāja, tā nedrīkst būt >8°C, pretējā gadījumā gaisa sildītājs ir bojāts. Izsauciet montieri nomaīnai.
Trauksmes LED mirgo 17 reizes	<i>AIRFLW</i>	Nav gaisa plūsmas	Pārbaudiet, vai HRAV darbojas.
Trauksmes LED mirgo 19 reizes	<i>T2DEF</i>	T2 sensors bojāts	Pārbaudiet kabeļu saslēguma defektus vai nodilumu, šaubu gadījumā nomainiet.
Servisa LED deg	<i>Service</i>		Jānomaina kārtridžs.


8. sadaļa – Apkope

Mitrinātājs ir aprīkots ar izņemamu kārtridžu, kurā ir ievietota matrica un LegioSafe filtrs. Matrica nav iztīrāma. Mitrinātāja kārtridžu ir jānomaina reizi 2 gados, lai garantētu drošu un veselīgu mitrināšanu. Tiek aktivizēts servisa paziņojums, par ko liecina LED lampiņa, kas iedegas mitrinātāja apakšā (blakus slēdzenes simbolam).



8.1 Kārtridža nomaiņas kārtība


1. Izņemiet kontaktdakšu no rozetes.
2. Atvienojiet ūdens padevi.
3. Pārlicinieties, ka ūdens notekšļauka nav nobloķēta, un var brīvi kustēties, lai varētu piekļūt augšdaļai.
4. Pārlicinieties, ka ūdens padeves šļaukai ir pietiekami daudz brīvas platības, kur kustēties, vai atvienojiet to no krāna.
5. Attaisiet skrūves skavu sānu malās, lai mitrinātāju varētu pagriezt skavas iekšienē. Izmantojiet 2. vai 3. izmēra krustiņgalvas skrūvgriezi.
6. Pagrieziet mitrinātāju par 90°, lai varētu piekļūt kārtridžam. Pievērsiet uzmanību ūdens noplūdei no iekārtas sānu malām!
7. Atvienojiet kārtridžu no ūdens padeves, iespiežot uz iekšu liektā savienojuma gredzenu (atrodas uz korpusa sānu malas) un nomauciet līkumu no melnās šļaukas. Tādā veidā kārtridžs tiek atvienots, un to var noņemt.
8. Izvelciet/izslidiniet kārtridžu ārā no mitrinātāja.
Šim nolūkam izmantojot komplektācijā iekļauto rīku vai ūdens sūkņa knaibles!
9. Iztīriet mitrinātāju no iekšpusēs ar mīkstu lupatiņu, ja nepieciešams.
NELIETOJĒT mazgāšanas līdzekļus!
10. Izņemiet jauno kārtridžu no iepakojuma.
11. Iestumiet/ieslidiniet to iekārtā.
12. Iestumiet jaunā kārtridža melno šļauku liektajā savienojumā.
13. Vēlreiz pagrieziet mitrinātāju tā, lai tas atrastos līdzeni.
14. Pievelciet ciešāk skavas.
15. Atveriet ūdens padeves vadu.
16. Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
17. Jūsu mitrinātājs atkal ir drošs un gatavs lietošanai!

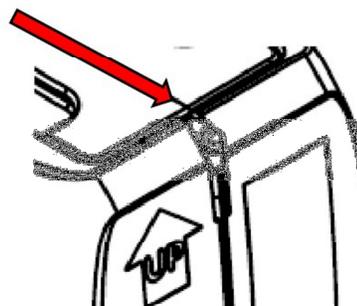

PIEZĪME: Izmantoto kārtridžu var izmest kopējos atkritumos.

9. sadaļa – Saslēguma shēma

homEvap

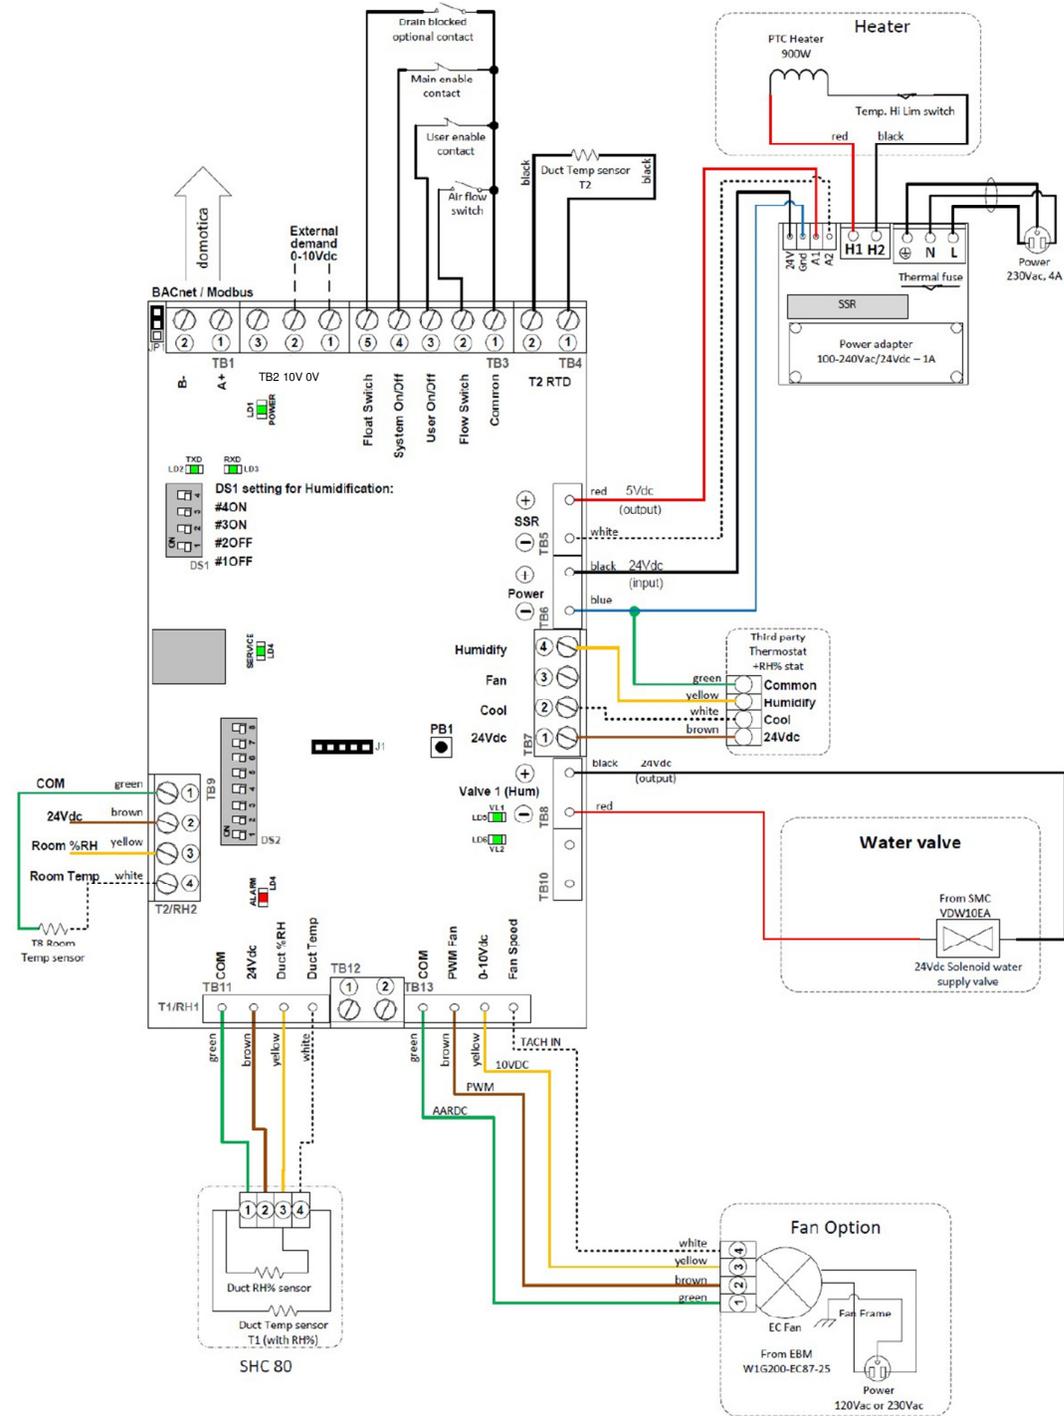

10. sadaļa – Serviss

Pasūtot detaļas, papildus izstrādājuma kodam ir jānorāda detaļas sērijas numurs (ja norādīts) un nosaukums.

10.1 Servisa izstrādājumi

Izstrādājuma apraksts	Izstrādājuma kods
Mitrinātāja kārtidžs	HECASH
Mitrinātāja gaisa sildītājs	HEPTC
Mitrinātāja ūdens vārsts	HEVDW12EA
Mitrinātāja novadišanas elements	HEAFVOER
Mitrinātāja PCB 1	HEMAIN

11. sadaļa – Garantijas nosacījumi

- 11.1 HomEvap garantē, ka piegādātās preces un / vai to sastāvdaļas noteiktā laika posmā pēc piegādes būs bez kļūdām, kas tieši izriet no materiālu, ražošanas un / vai konstrukcijas kļūmēm. Garantijas ilgums ir:
- 2 gadi pēc visu šī izstrādājuma sastāvdaļu uzstādīšanas datuma, izņemot visus filtrus, uz kuriem garantija neattiecas;
 - 5 gadi pēc uzstādīšanas datuma jebkuram esošajam siltummainim (izņemot entalpijas siltummaiņus; uz tiem attiecas 2 gadu garantijas laiks).
- 11.2 Balstoties uz dažādiem katrā valstī spēkā esošajiem tehniskajiem standartiem un prasībām, HomEvap sniegtā garantija ir spēkā tikai tad, ja izstrādājums ir uzstādīts valstī, kurā tas pirmo reizi iegādāts.
- 11.3 Atkāpjoties no šī panta 1. punkta noteikumiem, garantija precēm, kuras HomEvap ir ieguvusi no trešajām personām vai kuras ir izstrādājušas un / vai izgatavojušas trešās puses, aprobežojas ar garantiju, ko šīs trešās puses ir piešķirušas HomEvap.
- 11.4 HomEvap izskata garantijas prasību tikai tad, ja tā ir iesniegta HomEvap rakstiski 14 dienu laikā pēc kļūmes atklāšanas vai brīža, kad to pamatoti vajadzēja atklāt.
- 11.5 Visas garantijas pretenzijas nav spēkā, ja:
- otra puse pati ir veikusi pārmaiņas vai labojumus piegādātajās precēs vai tās ir veikušas trešās puses otrās puses uzdevumā bez iepriekšējas HomEvap piekrišanas;
 - iekārta ir bijusi nepareizi lietota un / vai izmantota citiem mērķiem, nevis oriģinālajam, parastajam lietojumam;
 - uzstādīšanas instrukcijas vai lietotāja rokasgrāmata nav stingri ievērota;
 - montāžā ir izmantotas detaļas, kas nav oriģinālās (un komplektācijā iekļautās) HomEvap detaļas;
 - kļūdu izraisa citi cēloņi, kas nav uzskatāmi par materiālu, ražošanas un/vai konstrukcijas defektiem;
 - tiek panākta vienošanās par lietotu materiālu, detaļu vai preču piegādi;
 - nav veikta apkope vai veikta nepareiza vai nepietiekama apkope;
 - kļūda radusies normāla nolietojuma rezultātā.
- 11.6 Nelielas lieluma, krāsas, svara vai skaita novirzes nav pamats garantijas prasības celšanai.
- 11.7 HomEvap nav pienākuma segt tādu remontdarbu izmaksas piegādātajām precēm, kuras otra puse ir veikusi pati vai kuras veikušas trešās puses otras puses uzdevumā bez iepriekšējas HomEvap piekrišanas.
- 11.8 Garantijas saistību rezultātā HomEvap ir pienākums pēc saviem ieskatiem labot vai nomainīt preces vai detaļas, ko tas piegādā uz sava rēķina, ja iekārta ir uzstādīta pirmās iegādes valstī. HomEvap patur tiesības piedzīt papildu izmaksas no otras puses, piemēram, par transporta, izmitināšanas un algu izdevumiem, kā arī nosūtīšanas un (de)montāžas izmaksas.
- 11.9 Ja HomEvap nomaina preces vai to detaļas, lai nodrošinātu garantijas saistību ievērošanu, nomainītās preces vai detaļas kļūst par HomEvap īpašumu nomainīšanas brīdī.
- 11.10 Iekārtas atgriešana tiek pieņemta tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar HomEvap. Atgriešanu otra puse veic uz sava rēķina un riska.

Izmantošana atbilstoši paredzētajam mērķim

Izstrādājums, kas aprakstīts šajā dokumentācijā, ir paredzēts adiabātiskai nesasalstošu telpu mitrināšanai daudzstāvu un mazstāvu ēkās. Jebkurš cits lietojums neatbilst paredzētajam produkta lietojumam. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

- 12.1 Attiecībā uz piegādāto preču defektiem tiek piemērota tikai 11. sadaļā (“Garantija”) noteiktā garantija.
- 12.2 HomEvap nekādos apstākļos neuzņemas atbildību otras puses un/vai trešo pušu priekšā par izrietošu kaitējumu, piemēram, negūto peļņu, zaudējumiem, piemēram, ražošanas zaudējumiem, slēgšanas vai kavējumu izmaksām, soda naudām un citu netiešu kaitējumu.
- 12.3 HomEvap atbildība aprobežojas maksimāli ar HomEvap apdrošināšanas seguma summu.
- 12.4 Ja HomEvap apdrošinātājs neveic maksājumu kādā gadījumā vai apdrošināšana nesedz šo kaitējumu, HomEvap atbildība aprobežojas ar attiecīgā līguma rēķina vērtību.
- 12.5 Otra puse apņemas pasargāt HomEvap attiecībā uz trešo pušu prasībām par kaitējuma atlīdzināšanu, par kuru HomEvap nav atbildīgs saskaņā ar šī punkta iepriekšējām sadaļām.
- 12.6 Otra puse apņemas pēc iespējas ātrāk rakstiski informēt HomEvap par šajā punktā noteiktajām kompensācijas prasībām.